

CIUDAD DE BELLEVUE



# ***Informe sobre la calidad del aguade 2020***

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 2019



Este informe contiene información importante sobre su agua potable.

PWS ID 05575B


Esperamos que usted y su familia se encuentren seguros y sanos en este momento difícil. Este informe se centra en la calidad del agua potable de Bellevue en 2019, pero reconocemos que es importante abordar la situación en desarrollo de la COVID-19.

- Su agua está a salvo del nuevo coronavirus que causa la COVID-19. No hay evidencia de la presencia de coronavirus en nuestro suministro de agua potable protegido, y el agua de Bellevue se trata a fin de protegerlo de los contaminantes, como los virus.
- Controlamos continuamente la calidad del agua y la seguridad del sistema.
- Seguimos las pautas de los organismos de salud nacionales, estatales y locales para que nuestra comunidad, nuestros empleados y nuestros vecinos estén seguros.
- Tenemos planes diseñados para emergencias como esta, para que podamos continuar entregando el agua potable segura en la que usted confía.
- Proteger su salud es importante para nosotros. Durante la crisis por la COVID-19, los servicios de agua no se cortarán por falta de pago.
- Para obtener la información más actualizada sobre la respuesta de la ciudad ante la COVID-19, visite [www.bellevuewa.gov/COVID-19](http://www.bellevuewa.gov/COVID-19).

Estamos trabajando arduamente para brindar el agua potable confiable y segura para los hogares y las empresas. En este momento, nuestro personal aún se encuentra realizando trabajos básicos, incluida la recolección de muestras de control de rutina, inspecciones de nuestras instalaciones, lecturas de medidores, mantenimientos importantes de rutina y reparaciones de emergencia. Estos trabajos son fundamentales para garantizar que el sistema de agua continúe funcionando.

Necesitamos su ayuda para realizar nuestro trabajo de manera segura. Mantenga una distancia de al menos 6 pies (2 metros) de los equipos que trabajan en el área. Permita que nuestro personal acceda al sistema de agua y no bloquee entradas ni servidumbres, que pueden contener componentes del sistema de agua.

Gracias por su continua cooperación. Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con nosotros en Bellevue Utilities al **425-452-7840**.

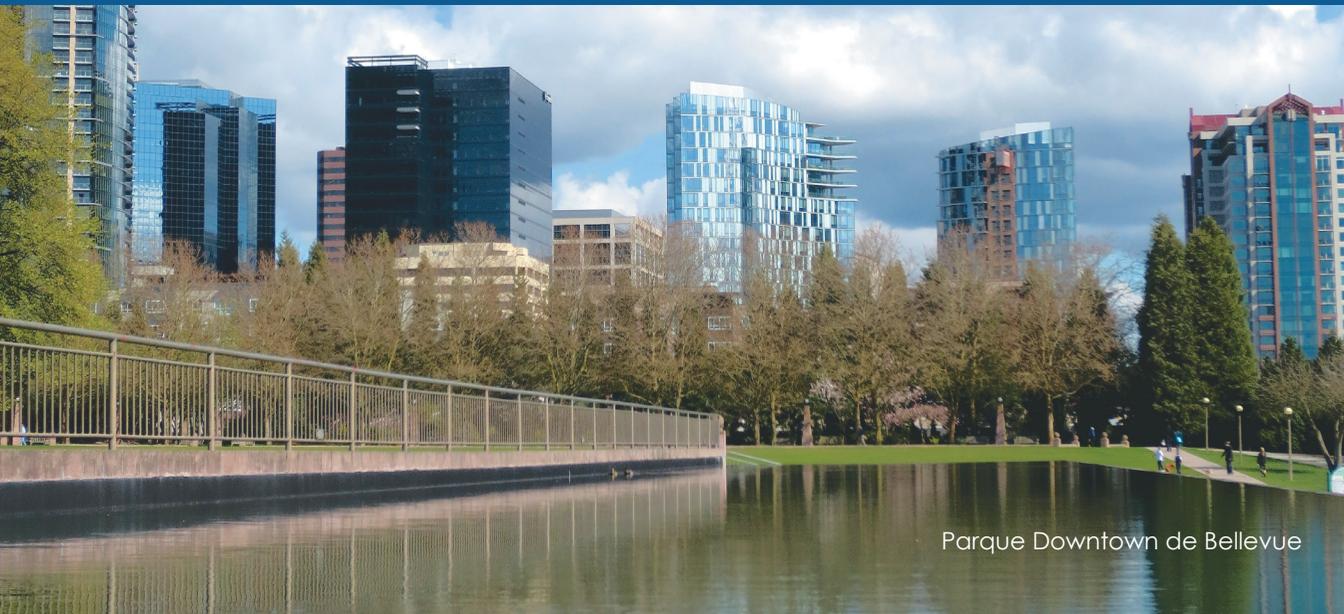


Parque Downtown de Bellevue


# INFORMACIÓN SOBRE EL AGUA DE BELLEVUE




**ALMACENAMIENTO  
+  
CAPACIDAD**



**24**  
reservas activas



**Más de 40**  
millones de galones  
(151 000 millones de  
litros) de capacidad de  
almacenamiento



**69**  
zonas de presión



**22**  
estaciones de  
bombeo

## DISTRIBUCIÓN



**610**  
millas (980  
kilómetros) de  
red hídrica



**5900**  
bocas de  
incendios



**41 000**  
medidores  
de agua



**1800**  
muestras de  
bacterias  
coliformes  
recolectadas



## Cuenca del río Cedar:

Esta cuenca de 90 000 acres (36 420 hectáreas) en Cascades es una de las dos fuentes de agua potable de Bellevue. La cuenca está cerrada para la actividad y el desarrollo humanos.

# FUENTE DE AGUA POTABLE

El agua limpia y segura que toma cada día proviene del río Cedar y de la bifurcación sur del río Tolt. Esta agua se obtiene mediante Cascade Water Alliance (Cascade), que adquiere el agua de Seattle Public Utilities en nombre de sus compañías de servicios públicos. Cascade también es dueña de Lake Tapps, que puede servir como fuente futura de agua potable municipal si se necesita.

Cascade es una corporación municipal formada en 1999 para ofrecer una fuente confiable de agua a las municipalidades de la región. Incluye Bellevue, Issaquah, Kirkland, Redmond, Tukwila, Sammamish Plateau Water y Skyway Water & Sewer District. Cada miembro tiene voz a la hora de determinar la disponibilidad futura de agua potable limpia, segura y confiable de su comunidad.


Además, Cascade planifica e implementa programas, eventos, divulgaciones y educación para todos los residentes, estudiantes, empresas y para la comunidad en general de sus organismos

asociados. Estos programas ayudan a hacer una demostración de las maneras para usar el agua con prudencia, incluido entregar elementos y recursos de conservación gratis que se encuentran en [www.cascadewater.org](http://www.cascadewater.org). Cuidar el agua hoy significa retrasar la necesidad de desarrollar fuentes adicionales de agua en el futuro.

Cascade trabaja con sus miembros y con otros proveedores importantes de agua en la región de Central Puget Sound para planificar en colaboración las necesidades de suministro de agua regional para el presente y el futuro. Esto garantizará que haya agua disponible para el futuro y en caso de que haya emergencias naturales o de otro tipo.

Bellevue Utilities y Cascade planean satisfacer nuestras necesidades de agua para el presente y el futuro.

# TRATAMIENTO DEL AGUA

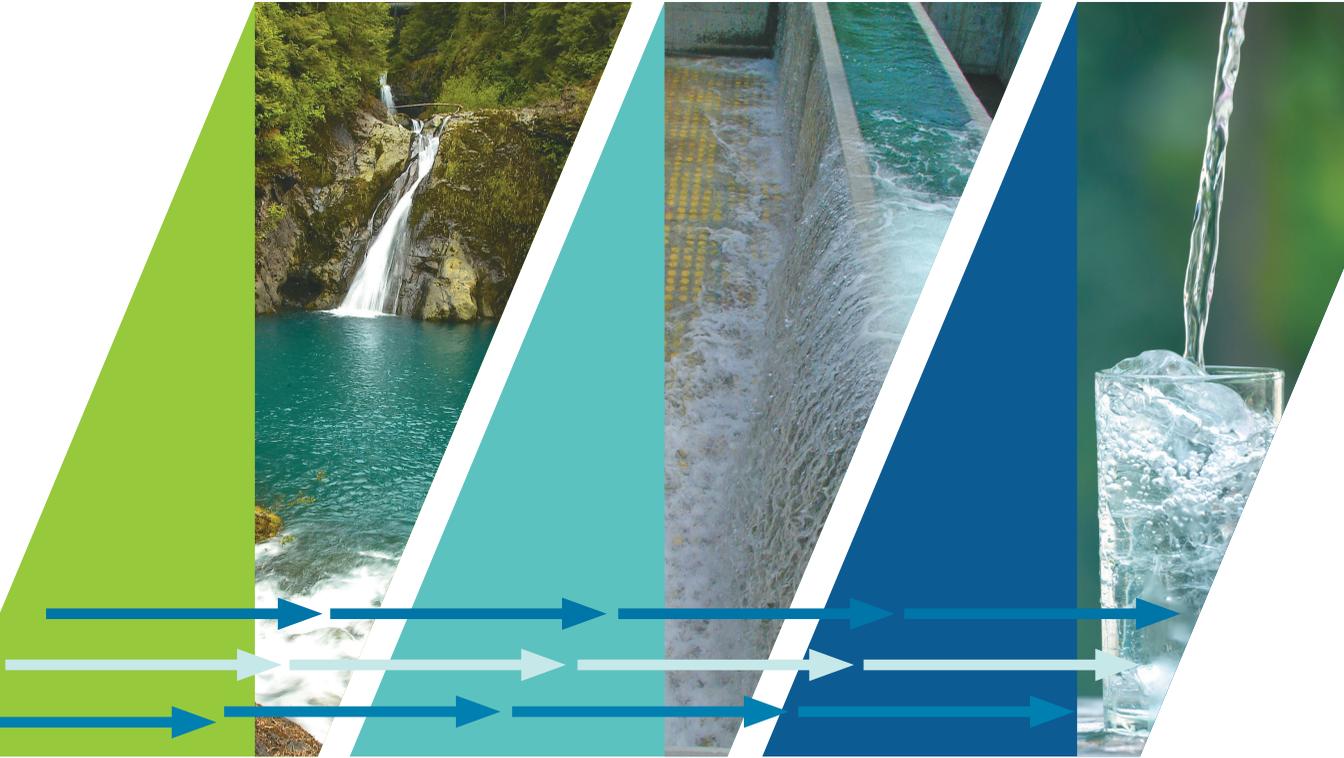

A fin de proteger su salud y mejorar la calidad del agua, nuestro suministro de agua potable del río Tolt y del río Cedar se desinfecta con luz ultravioleta (UV) y ozono. La desinfección con ozono es muy efectiva para destruir el *Cryptosporidium* y otros organismos microbianos. Se agrega cloro al agua para prevenir enfermedades como el cólera, la giardiasis y la salmonelosis, y para que actúe como una barrera protectora de recontaminación mientras el

agua se encuentra en el sistema de distribución. El nivel promedio de cloro en el agua potable fue de 0,86 partes por millón (ppm) en 2019. SPU agrega fluoruro durante el tratamiento para prevenir las caries, conforme con una votación pública en Seattle en 1968. El nivel promedio de fluoruro en su agua potable fue de 0,70 ppm en 2019. Además, el hidróxido de sodio se agregó al suministro de agua para aumentar los niveles de pH (una medida de acidez) para un

objetivo de 8,2. Estos niveles de pH se ajustan para hacer que el agua sea menos corrosiva para las cañerías y reducir la cantidad de plomo y cobre que pueden disolverse en agua potable.

Después del tratamiento, el agua contiene muy pocos contaminantes y los que están presentes se encuentran por debajo de los límites permitidos.

*El agua se controla y evalúa exhaustivamente durante todo el año. Después de probar casi 200 compuestos químicos, solo se detectaron algunos (vea la tabla en la página siguiente). Si desea ver la lista completa de compuestos químicos que se probaron, pero que no se detectaron en 2019, llame a Water Quality al 425-452-6192 o visite [bellevuewa.gov/water-quality](http://bellevuewa.gov/water-quality).*



# CALIDAD DEL AGUA DE 2019

		Límites permisibles por EPAA's Allowable Limits		Niveles en el agua del Cedar		Niveles en el agua del Tolt		
Componentes detectados	Unidades	MCLG	MCL	Promedio	Rango	Promedio	Rango	Fuentes típicas
<b>Agua no potable</b>								
Total de carbón orgánico	ppm	NC	TT	0,5	0,3 a 0,8	1,1	1,0 a 1,3	Presente naturalmente en el medioambiente
<b>Agua finalizada</b>								
Turbidez	UTN	NC	TT	0,3	0,2 a 1,8	0,03	0,01 a 0,17	Escorrentía del suelo
Arsénico	ppb	0	10	0,4	0,4 a 0,6	0,4	0,3 a 0,4	Erosión de los depósitos naturales
Bario	ppb	2000	2000	1,6	1,4 a 1,9	1,3	1,1 a 1,5	Erosión de los depósitos naturales
Bromo	ppb	0	10	ND	ND	0,2	ND a 2	Derivados de la desinfección del agua potable
Nitrato	ppm	10	10	ND	Una muestra	0,11	Una muestra	Erosión de los depósitos naturales
Cromo	ppb	100	100	0,27	0,25 a 0,33	0,2	ND a 0,24	Erosión de los depósitos naturales
Fluoruro	ppm	4	4	0,7	0,6 a 0,8	0,7	0,6 a 0,8	Añadido del agua, que promueve los dientes fuertes
Total de trihalometanos	ppb	NC	80	Promedio = 34 Rango = 19,9 a 41,6			Derivados de la cloración del agua potable	
Ácidos haloacéticos (5)	ppb	NC	60	Promedio = 28 Rango = 14,6 a 38,6				
Cloro	ppm	MRDLG = 4	MRDL = 4	Promedio = 0,86 Rango = 0,03 a 1,67			Añadido del agua usado para controlar los microbios	

## DEFINICIONES

**MCLG:** meta del nivel máximo de contaminantes. El nivel de un contaminante en el agua potable del que no existe un riesgo conocido o esperable para la salud. Las MCLG permiten un margen de seguridad.

**MCL:** nivel máximo de contaminantes. El nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL se establecen lo más cerca posible de las MCLG usando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

**MRDL:** nivel máximo de residuos de desinfectantes. El nivel más alto de desinfectantes que se permite en el agua potable. Existen pruebas contundentes de que se necesita el agregado de un desinfectante para controlar los contaminantes microbianos.

**MRDLG:** meta del nivel máximo de residuos de contaminantes. El nivel de un desinfectante en el agua potable del que no existe un riesgo conocido o esperable para la salud si es inferior a este. Las MRDLG no reflejan los beneficios del uso de los desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

**TT:** técnica de tratamiento. Un proceso requerido con el fin de reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

**UTN:** unidad nefelométrica de turbidez. La turbidez es una medida de la transparencia del agua. El MCL de turbidez que correspondía para el suministro del Cedar en 2019 era de 5 UTN, y para el suministro del Tolt era de 0,3 UTN por lo menos en el 95 % de las muestras en un mes. El 100 % de las muestras del Tolt en 2019 fueron inferiores a 0,3 UTN.

**NC:** no corresponde

**ND:** no detectado

**ppm:** 1 parte por millón = 1 mg/L = 1 miligramo por litro

**ppb:** 1 parte por mil millones = 1 ug/L = 1 microgramo por litro

**1 ppm = 1000 ppb**

# REDUCCIÓN DEL PLOMO EN ELEMENTOS DE PLOMERÍA

Si están presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar problemas graves de salud, especialmente para las embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable es principalmente de materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y las cañerías en el hogar. Bellevue Utilities es responsable de brindar agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes de plomería. Cuando el agua se estanca por varias horas, puede minimizar el potencial de la exposición al plomo abriendo el grifo durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua, debería hacerle una prueba. Puede encontrar información sobre el plomo en el agua potable, métodos de prueba y pasos que puede seguir para minimizar la exposición llamando a la línea directa de Safe Drinking Water Hotline al **1-800-426-4791** o visitando <http://www.epa.gov/safewater/lead>.

En 2017, se recolectaron y analizaron muestras del agua del grifo de 66 hogares de toda el área de servicio de Bellevue Utilities a fin de comprobar si contenían plomo y cobre. Estas muestras se recolectaron cada 3 años, según lo requiere el Departamento de Salud del Estado de Washington (Washington State Department of Health). Nuestra próxima ronda de muestras será en agosto de 2020.

A la derecha se encuentran los resultados de las muestras de 2017.

## Resultados del control de plomo y cobre (Bellevue)


Parámetro y unidades	MCLG	Nivel de acción*	Resultados de 2017**	Nivel de acción excedente en los hogares	Fuente
Plomo, ppb	0	15	4,5	1 de 66	Corrosión de los sistemas de cañería de los hogares
Cobre, ppm	1,3	1,3	0,11	0 de 66	

\* La concentración de un contaminante que, en caso de que se exceda, da lugar a un tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua.

\*\* 90.º percentil: es decir, El 90 % de las muestras fueron inferiores a los valores mostrados.

# ¿QUÉ ES EL "CONTRAFLUJO"?

Es simplemente lo que parece: el agua fluye en la dirección opuesta de su flujo normal. Con la dirección invertida del flujo, debido a un cambio en la presión del agua, el contraflujo puede permitir que los contaminantes ingresen en el sistema de agua potable mediante conexiones cruzadas (puntos de conexión entre el sistema de agua potable y otro sistema, como el de riego o rociadores contra incendios).

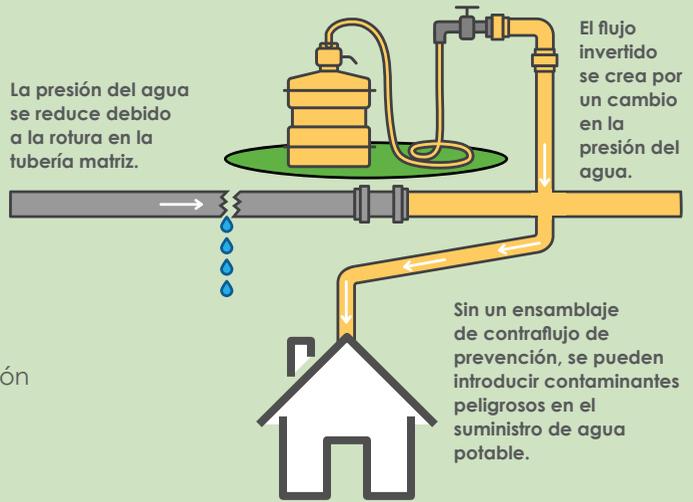

## PARA MANTENER NUESTRO SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMPIO Y SEGURO, HAGA LO SIGUIENTE:

**1 Ubique o instale un dispositivo de ensamblaje de contraflujo.** Si tiene un sistema de riego subterráneo, compruebe si tiene un ensamblaje de contraflujo. El ensamblaje de contraflujo es una válvula de latón que, por lo general, se encuentra entre el medidor de agua y el punto donde su línea de servicio de agua ingresa a su hogar, por lo general, en una pequeña caja verde similar a la de la caja del medidor. Si su sistema de riego no incluye un ensamblaje de contraflujo o si va a instalar un nuevo sistema de riego, el código de plomería de la ciudad de Bellevue exige que instale un ensamblaje de válvulas de doble verificación (Double Check Valve Assembly, DCVA) como mínimo.

**2 Controle su dispositivo de ensamblaje de contraflujo anualmente.** Una vez que lo haya instalado o ubicado, un especialista certificado en ensamblaje de contraflujos debe controlarlo anualmente. Esto garantiza que el ensamblaje esté funcionando correctamente para proteger el agua potable pública. Para obtener una lista de especialistas certificados o si tiene preguntas sobre la verificación del ensamblaje de contraflujos, comuníquese con **City of Bellevue Backflow Prevention** al **425-452-4201**.

**3 Mantenga correctamente su sistema de riego.** Cuando adapte su sistema de riego para el invierno, asegúrese de que el aire comprimido esté conectado a una conexión de extinción instalada adecuadamente para evitar introducir aire involuntariamente en el sistema de distribución del agua.

Algunas fuentes de agua potable (agua del grifo y envasada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua se mueve por encima de la superficie de la tierra o por el suelo, disuelve minerales que se originan naturalmente, en algunos casos, materiales radioactivos, y sustancias que provienen de la presencia de animales o de la actividad humana. Lógicamente, se espera que el agua potable, incluida el agua envasada, contenga aunque sea cantidades pequeñas de algún contaminante. La presencia de estos contaminantes no necesariamente indica que el agua suponga un riesgo para la salud. Si desea obtener más información sobre contaminantes y posibles efectos para la salud, llame a la **línea directa EPA's Safe Drinking Water Hotline al 1-800-426-4791**.

Puede que algunas personas sean más vulnerables a los contaminantes del agua potable que la población general. Puede que las personas inmunodeprimidas, como las personas con cáncer que se encuentran recibiendo quimioterapia, las personas que recibieron trasplantes de órganos, las personas con VIH/SIDA u otro trastorno del sistema inmunitario, algunas personas mayores y bebés, estén particularmente en riesgo de sufrir infecciones. Estas personas deberían buscar orientación sobre el agua potable de sus proveedores de atención médica. Las pautas del Environmental Protection Agency/Centers for Disease Control sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de infección del *Cryptosporidium* y otros contaminantes microbianos se encuentran disponibles mediante la **línea directa Safe Drinking Water Hotline al 1-800-426-4791**.

## Eficiencia del uso del agua

Usar el agua de manera eficiente es importante para brindar un suministro de agua seguro y confiable para las necesidades presentes y futuras de nuestra comunidad. En nombre de Bellevue y otros miembros, Cascade destinará recursos para lograr ahorros anuales y acumulativos en el agua potable de 0,4 millones de galones (1 500 millones de litros) por día para el 31 de diciembre de 2022.

En 2019, Bellevue Utilities suministró 5730 millones de galones (21 000 millones de litros) de agua a sus clientes. El sistema de agua de Bellevue se mide por completo. La ciudad hace su parte para promover el uso eficiente del agua minimizando la pérdida de agua causada por filtraciones en todo el sistema de distribución. Las filtraciones en el sistema de distribución o la pérdida de agua fueron del 7,1 % del consumo total en 2019, debajo del estándar del 10 % del estado de Washington.

Cascade ofrece programas y servicios de eficiencia del agua en nombre de sus miembros, que son Bellevue, Issaquah, Kirkland, Redmond, Tukwila, Sammamish Plateau Water District y Skyway Water & Sewer District. En 2019, Cascade administró diversas medidas o actividades pertenecientes al programa de conservación, incluidas las siguientes:

- Descuentos para duchas y lavadoras de ropa con la etiqueta de EnergyStar y WaterSense.
- Instalación de duchas y dispositivos de aireación en propiedades multifamiliares.
- Productos de conservación gratis enviados a pedido a las propiedades multifamiliares y los miembros de Cascade para que se distribuyan a los clientes.
- Cronómetros para la ducha, pluviómetros, colorantes para detectar pérdidas en los inodoros y otros productos de conservación gratis disponibles en el sitio web de Cascade, [www.cascadewater.org](http://www.cascadewater.org).
- Participación en 15 eventos comunitarios para preservar la conservación, el valor del agua y la campaña "We Need Water Because..." ("Necesitamos agua porque...")

- Promoción de la Semana anual para arreglar pérdidas Fix A Leak Week de US EPA.
- Evaluaciones del sistema de riego para los clientes de alto consumo, como los distritos escolares, parques, departamentos y asociaciones de propietarios.
- Clases de jardinería residencial.
- Asociación con Tilth Alliance para ofrecer el programa Soil and Water Stewardship, que capacita a los residentes en paisajismo sostenible, recolección del agua de lluvia, riego por goteo y otros temas.
- Asociación con el Lake Washington Institute of Technology para ofrecer el programa acreditado Sustainable Landscape Technologies para capacitar a los estudiantes y profesionales industriales en los aspectos básicos de la administración del sistema de riego eficiente y del paisajismo sostenible.
- Asociación con Sno-King Watershed Council a fin de capacitar a los residentes para que monitoreen los arroyos.
- Presentaciones para el aula sobre diversos temas relacionados con el agua.
- Ayuda para maestros para planificar planes de estudio, capacitaciones y recursos basados en el agua para incorporar el estudio del agua en las aulas.

Estos programas y servicios promocionaron la eficiencia del agua y la administración de nuestros recursos hídricos, que dio como resultado interacciones con 20 000 clientes que representan todos los miembros de Cascade y lograron un ahorro de aproximadamente 142 469 galones (539 304 litros) de agua por día en 2019 o el 35,6 % del objetivo de eficiencia del consumo del agua para 2019-22 de Cascade.

Para obtener más información sobre los programas de eficiencia del agua y lo que puede hacer para ahorrar agua, visite Cascade Water Alliance en [www.cascadewater.org/conservation.php](http://www.cascadewater.org/conservation.php).

# PREGUNTAS FRECUENTES



## ***¿Por qué mi agua tiene gusto a goma?***

Compruebe si las mangueras de su jardín están conectadas y cargadas a la toma de agua en la posición abierta. Esto permitiría que el agua circule hacia atrás en su sistema de cañería, lo que provoca un gusto a goma. Cierre la toma del agua y desconecte la manguera de jardín cuando no la use para evitar el contraflujo de la manguera.



## ***¿Por qué hay manchas rosas o negras en los fregaderos y alrededor de los resumideros?***

Esas manchas rosas o negras son una mezcla de cultivos de hongos, moho o bacterias transportados por el aire, que se desarrollan bien en condiciones húmedas. No son propias del agua potable. Estas ocurrencias pueden aumentar particularmente en el verano cuando la humedad y las temperaturas más cálidas aumentan los índices de desarrollo microbiano. Se quitan con limpiezas frecuentes.



## ***¿El agua potable de Bellevue es dura o blanda?***

El agua potable de Bellevue es blanda. No es necesario utilizar ablandadores de agua especiales para la ropa o lavavajillas.

La "dureza" y "blandura" del agua se deben a la concentración de minerales, como el calcio y el magnesio. Se considera "más blanda" al agua cuando contiene un menor contenido de minerales. El agua potable de Bellevue tiene una dureza de aproximadamente 23,5 mg/L o 1,37 granos por galón.



## ***¿Con quién debería comunicarme si mi agua tiene un olor, un sabor o una apariencia inusual?***

Los cambios en el olor, sabor o color en su agua no necesariamente son un motivo para preocuparse por su salud. Sin embargo, a veces, los cambios pueden ser un indicio de problemas. Si nota algún cambio en su agua, llame a **City of Bellevue Utilities** al **425-452-7840**.



City of Bellevue Utilities  
PO Box 90012  
Bellevue, WA 98009-9012

PRSR STD  
U.S. Postage  
PAID  
Bellevue, WA  
Permit NO. 61

## ECRWSS POSTAL CUSTOMER

## Información de contacto importante

### City of Bellevue Utilities

#### Operation and Maintenance

2901 115th Ave NE, Bellevue, WA 98004

De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 3:30 p. m.

Correo electrónico: [OMSupport@bellevuewa.gov](mailto:OMSupport@bellevuewa.gov)

Sitio web: [www.bellevuewa.gov/utilities](http://www.bellevuewa.gov/utilities)

Los empleados están de guardia para responder a emergencias las 24 horas del día. Para obtener información sobre **la calidad del agua potable y la verificación del ensamblaje de contrafujo, roturas de cañerías principales, desbordamientos de alcantarillados o derrames de sustancias contaminantes**, llame al **425-452-7840**.

Durante las horas no laborables, las llamadas de emergencia serán respondidas por el personal, que se comunicará con el personal de guardia correspondiente.

¡Participe! La Environmental Services Commission es un grupo de ciudadanos que orienta al Concejo Municipal de la Ciudad de Bellevue sobre asuntos de servicios públicos. Llame a **Bellevue Utilities** al **425-452-4497** para obtener las fechas de las reuniones y otra información.

### Ayuntamiento

450 110th Ave NE, Bellevue, WA 98009-9012

Service First (información general) **425-452-6800**

[www.bellevuewa.gov](http://www.bellevuewa.gov)

### Facturación de servicios públicos 425-452-6973

Para pagar su factura de servicios públicos en línea, visite

[www.myutilitybill.bellevuewa.gov](http://www.myutilitybill.bellevuewa.gov)

### Proceso de Autorización 425-452-4898

[www.mybuildingpermit.com](http://www.mybuildingpermit.com)

### Líneas directas de EPA

Agua Potable Segura 1-800-426-4791

[water.epa.gov](http://water.epa.gov)

### Washington State Department of Health

Office of Drinking Water **253-395-6750**

[www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater](http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater)



Aplicación móvil MyBellevue disponible en:



This report contains important information about your drinking water. To read it in other languages, visit [www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality](http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality)

Các báo cáo này chứa các thông tin quan trọng về nước uống của quý vị.

Đề đọc bằng các thứ tiếng khác, truy cập [www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality](http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality)

Данный отчет содержит важные сведения о питьевой воде в вашем регионе.

На других языках он доступен по адресу: [www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality](http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality)

Este informe contiene información importante acerca del agua potable.

Para leerla en otros idiomas, visite [www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality](http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality)

本報告內含關於您飲用水的重要資訊。若需要使用其他語言閱讀此資訊，

請參觀網站 [www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality](http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality)

이 보고서에는 식수에 관한 중요한 정보가 들어 있습니다. 다른 언어로 읽으시려면,

다음 웹페이지를 방문하십시오: [www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality](http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality)

本報告書にはあなたの飲料水に関する重要な情報が記載されています。

英語以外の言語でお読みになる場合、[www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality](http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality) をご覧ください。

इस रपिर्त में आपके पीने के पानी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। इसे अन्य भाषाओं में पढ़ने के लिए, [www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality](http://www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality) पर जाएँ